



DDASS de la Corrèze



Daniel HEBRAS DDASS service Santé Environnement rue Sylvain Combes 19000 TULLE



Les missions de la DDASS

Le contrôle sanitaire des EDCH

La conclusion sanitaire sur les analyses

**La mise en place des périmètres de protection
avec l'aide du CPIE**

Les avis sur les dossiers EDCH

La gestion des non conformités

L'inspection des installations

LA SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

assurer en permanence l'alimentation en eau potable :

Actions de prévention

Actions curatives



De la protection de l'ouvrage à la préservation de la ressource

Un seul objectif, de multiples outils

- * les périmètres de protection**
- * la politique d'aménagement**
- * les travaux de protection**
- * les mesures agro-environnementales**
- * les zones vulnérables**


.....

Carte 5 – Qualité microbiologique des eaux distribuées par département – Année 2006

Martinique




Guadeloupe



Guyane





Réunion

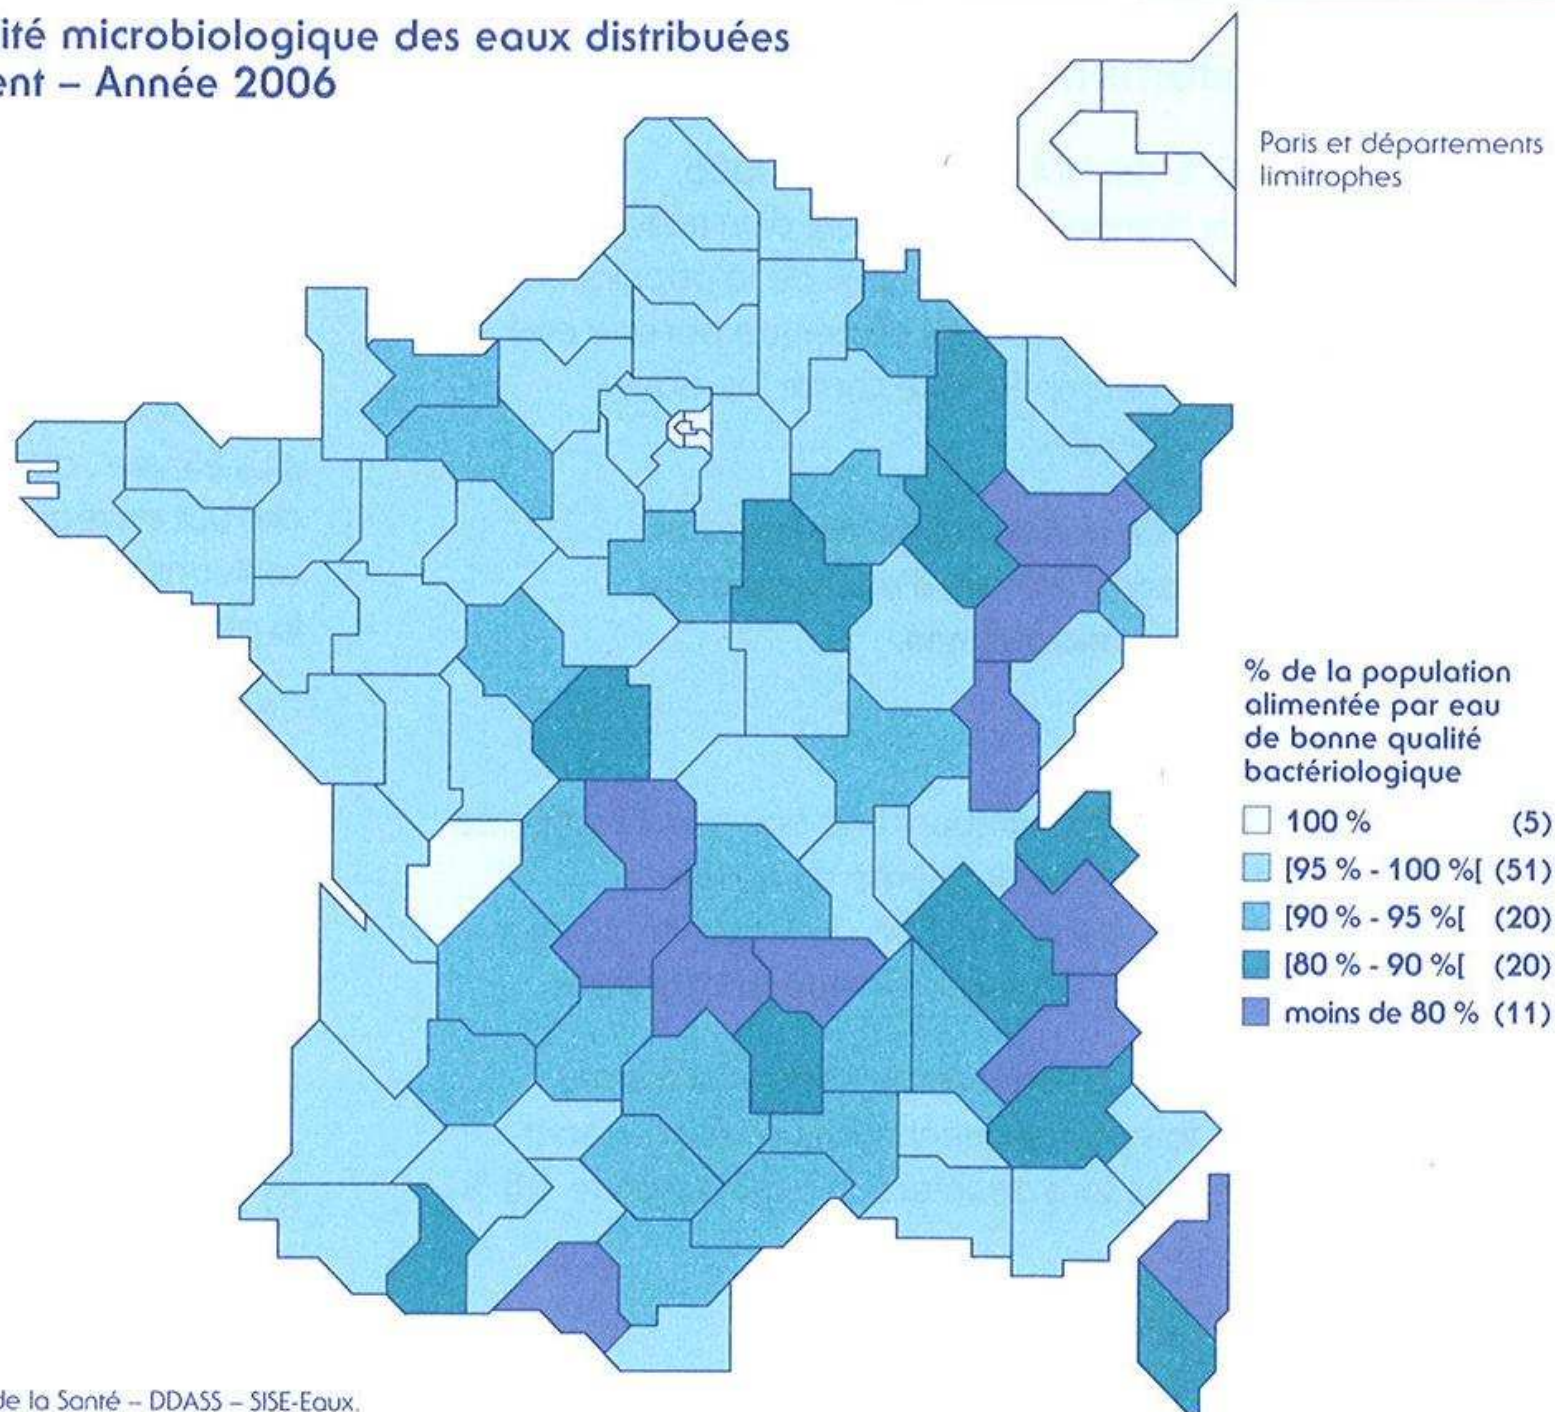

Qualité de l'eau Bactériologie



Légende

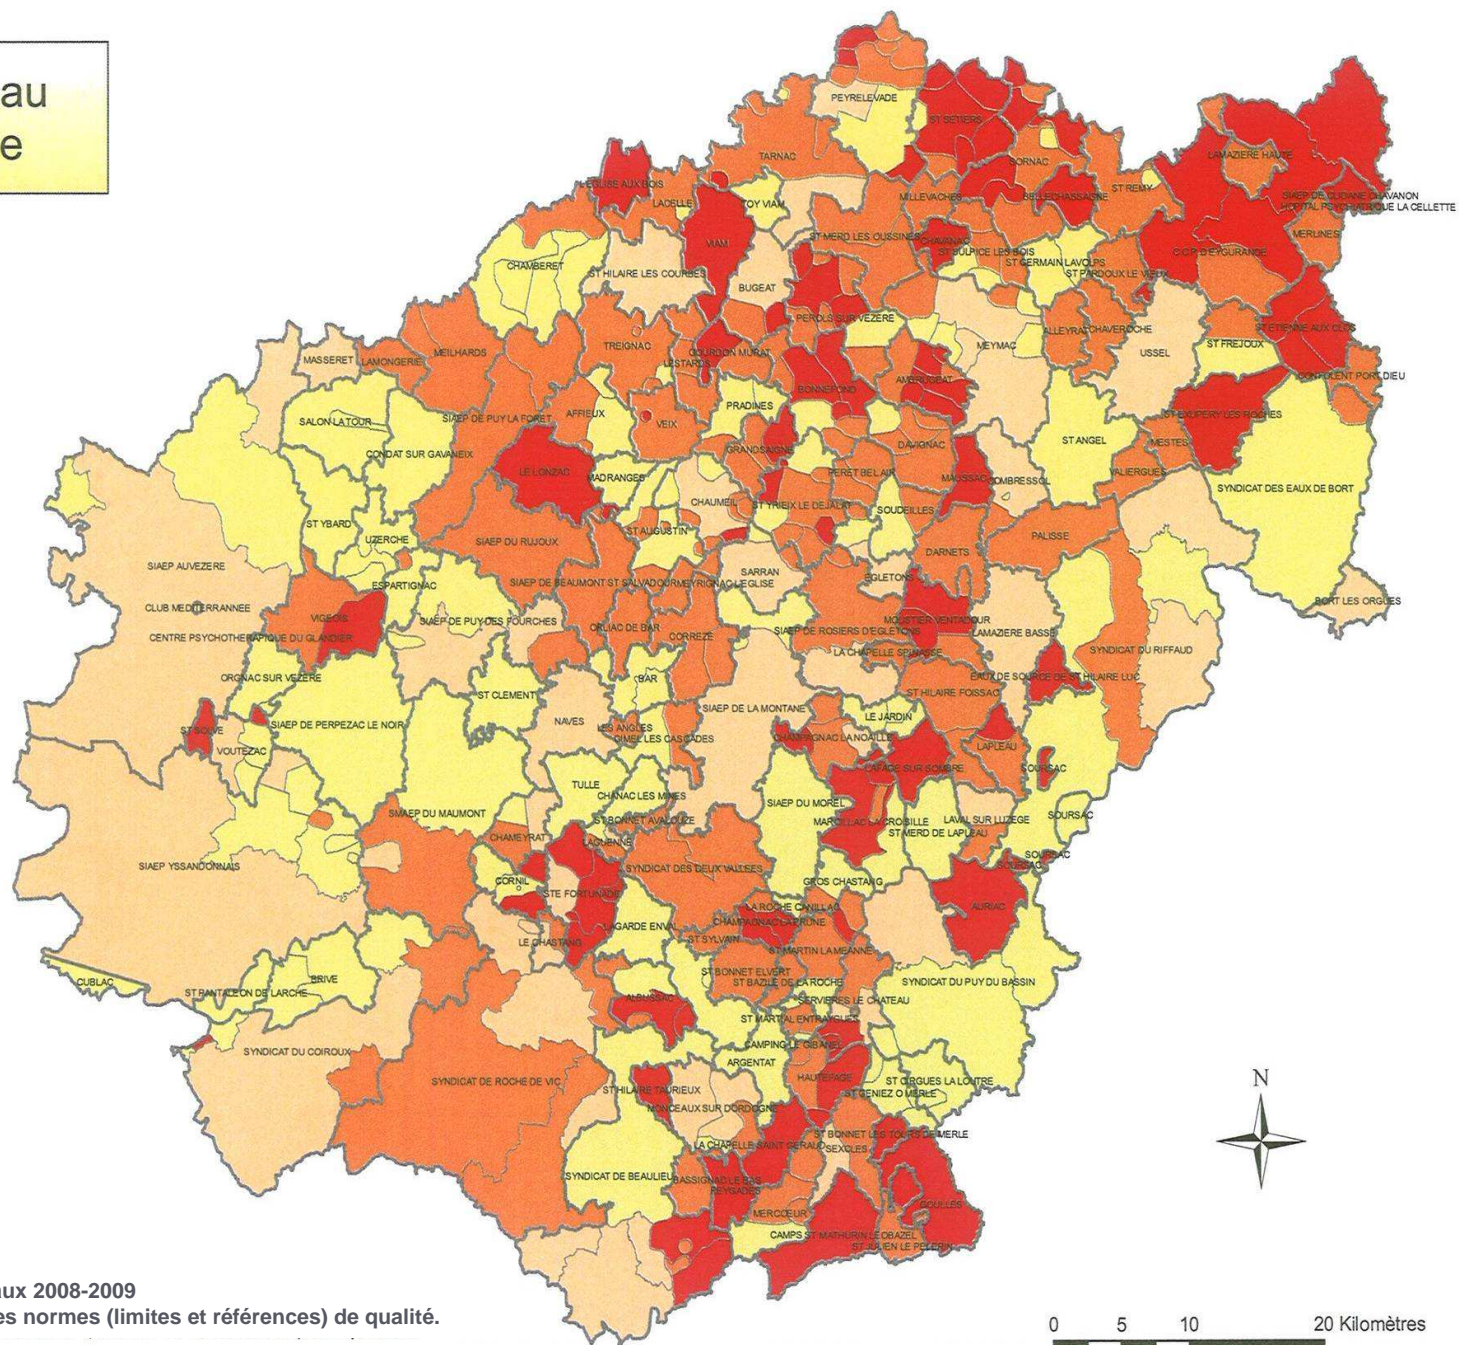

Données du contrôle sanitaire des eaux 2008-2009
Pourcentage d'analyses respectant les normes (limites et références) de qualité.

Source : IGN BD-CARTO®, IGN SCAN®, DDASS19 - SSE

Carte nature de feau.mxd

Les traitements de désinfection

CHLORATION

∩ Avantages :

- Rémanence
- Efficacité (2,6 % de NC)

∩ Inconvénients :

- Goût
- Sous produits

UV


∩ Avantages :

- Pas de goût
- Pas de sous produit
- Virus parasite

∩ Inconvénients :

- Instantanée
- Petit réseau
- Turbidité de l'eau
- Moins efficace (12,8% de NC)

Minéralisation de l'eau des réseaux de distribution (UDI)

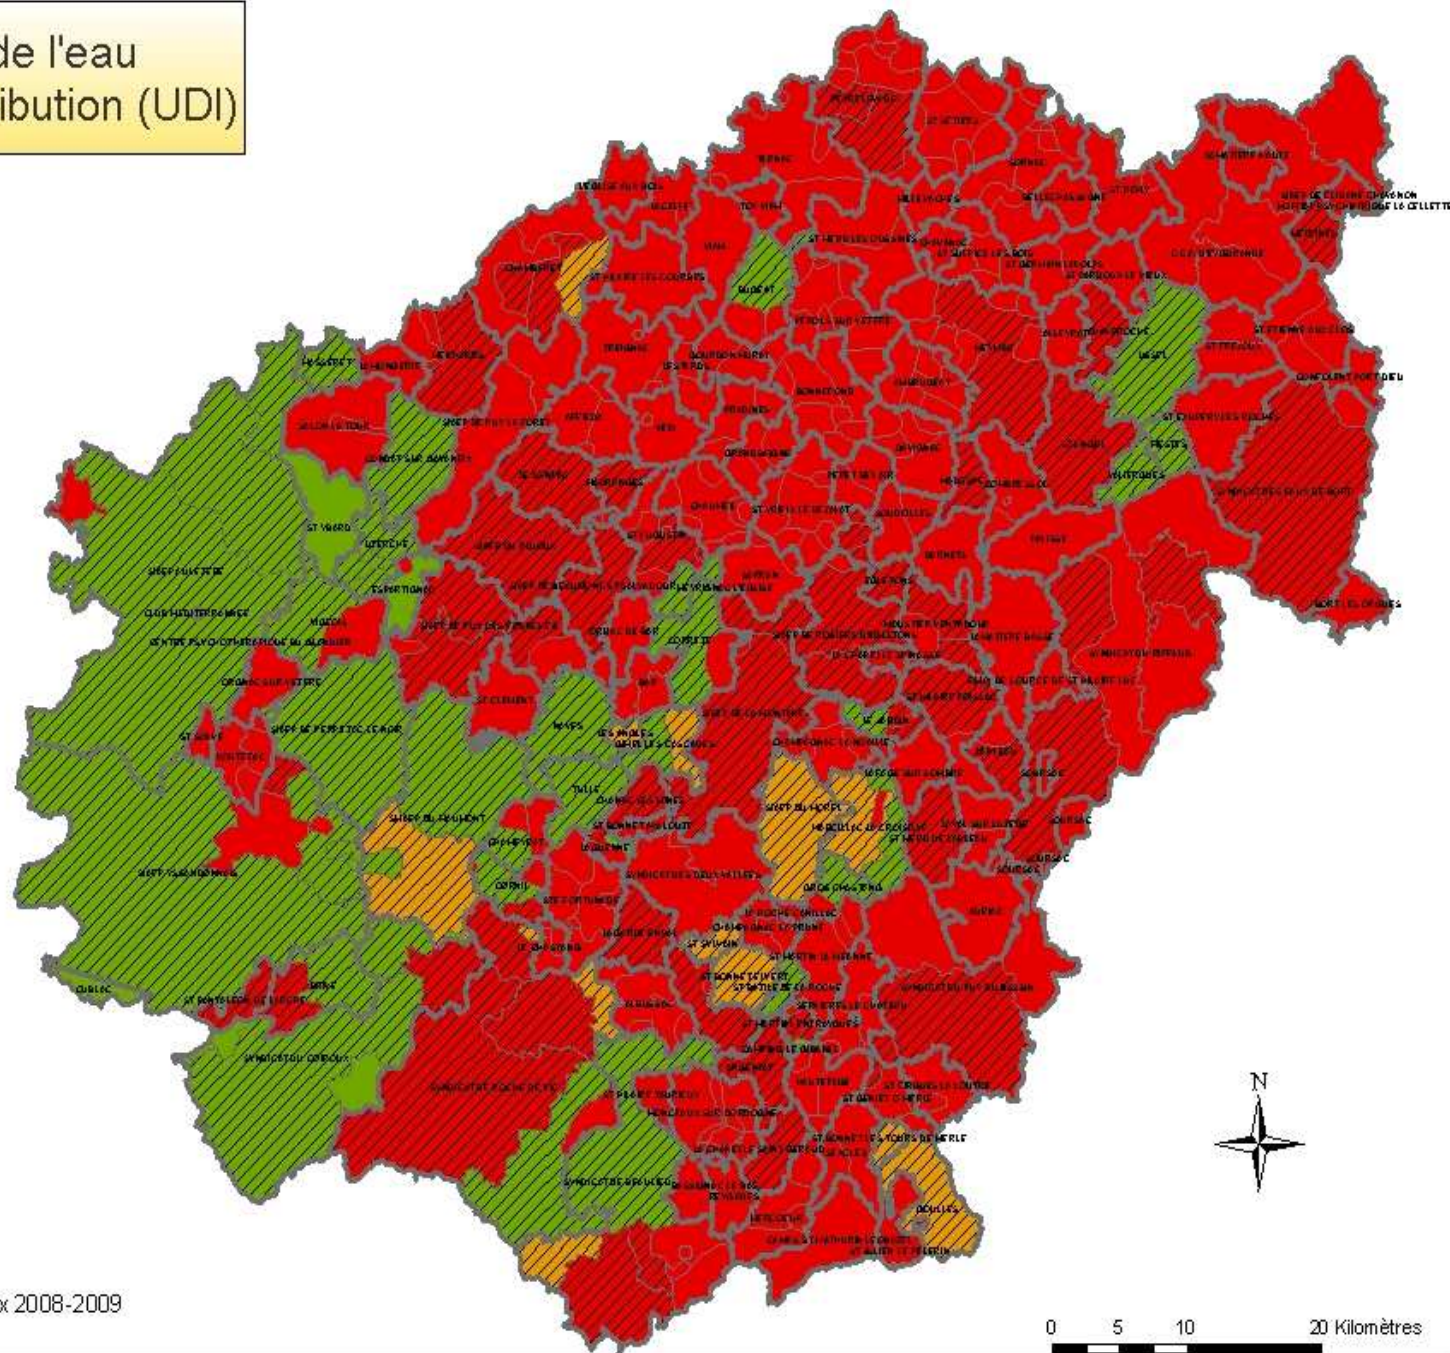

Légende

-  Limites d'UGE
-  Limites d'UDI
- Minéralisation de l'eau**
-  Eau distribuée avec traitement
- Conductivité**
-  < à 180 µS/cm
-  entre 180 µS/cm et 200 µS/cm
-  > à 200 µS/cm

Données du contrôle sanitaire des eaux 2008-2009
Moyenne des valeurs de conductivité

Source : IGN BD-CARTO®, IGN ED-AH®, DASS-B-SS-E

0 5 10 20 Kilomètres



Entretien des installations

Fauchage au moins 2 fois par an

Étanchéité des ouvrages - grilles d'aération

Vidange, nettoyage, rinçage désinfection des ouvrages au moins une fois par an

Nettoyage du support minéral au moins deux fois par mois

Purges sur réseau au moins deux fois par an

VOIR CARNET SANITAIRE DDASS19



Merci de votre attention

